


## 1.2 Maßbild / Dimension Drawing / Schéma coté WI 95TU

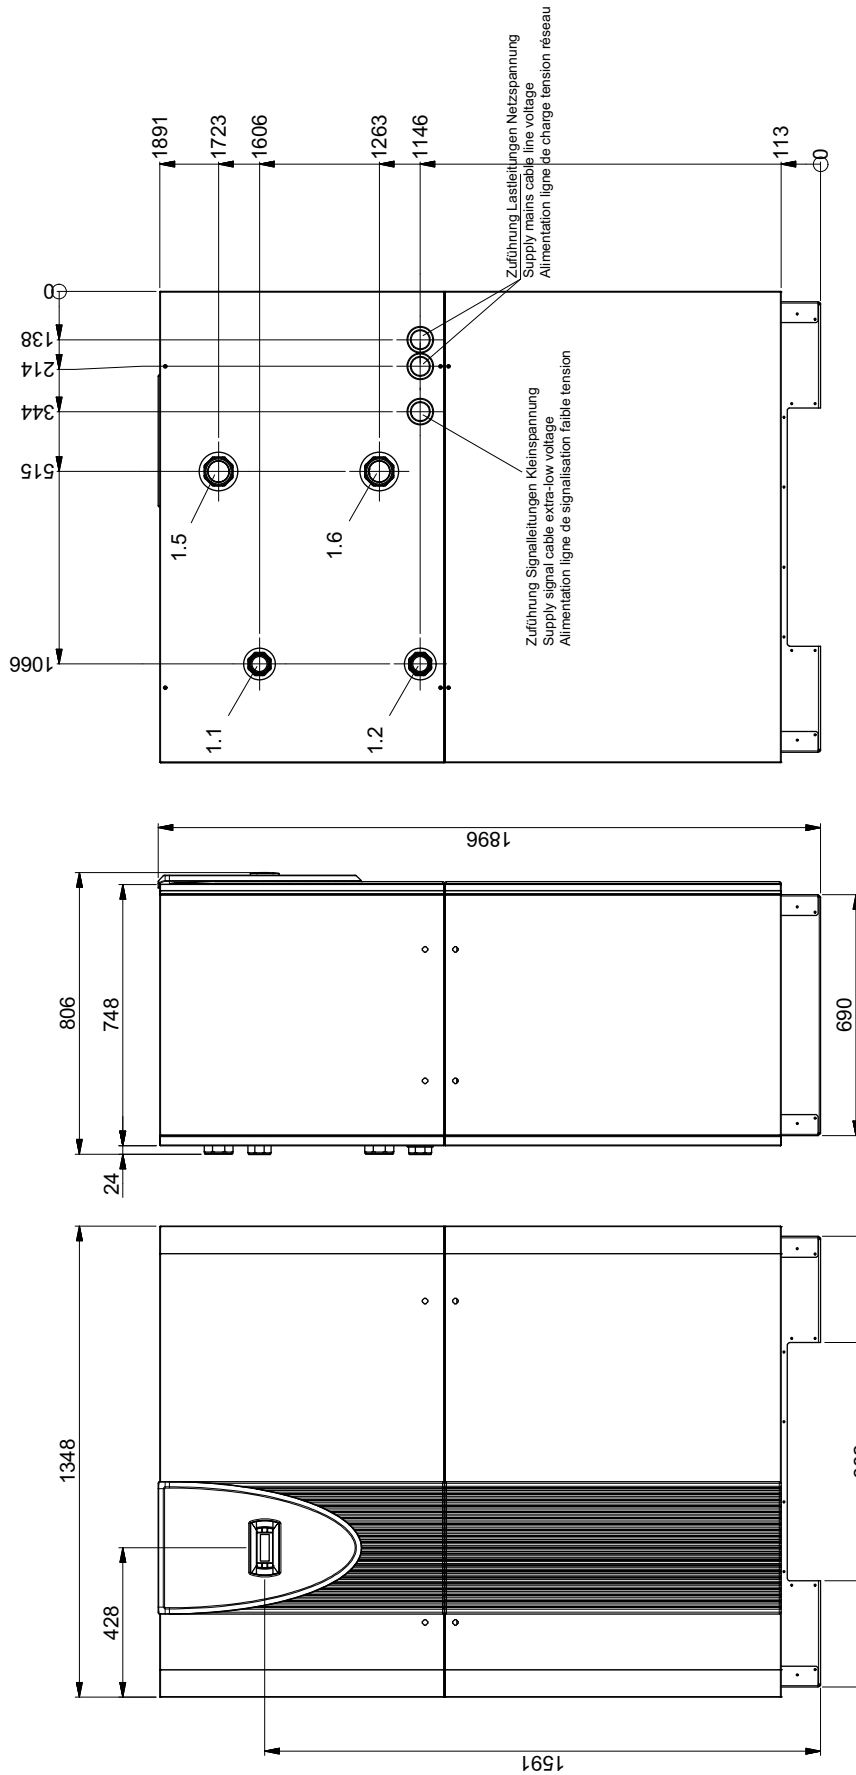

1.1 Heizungsvorlauf Ausgang aus Wärmepumpe Rp 2"	Heating water flow Heat pump outlet Rp 2"	Aller eau de chauffage Sortie de la PAC Rp 2"
1.2 Heizungsrücklauf Eingang in Wärmepumpe Rp 2"	Heating water return flow Heat pump inlet Rp 2"	Retour eau de chauffage Entrée dans la PAC Rp 2"
1.5 Wärmequellenvorlauf Eingang in Wärmepumpe Rp 2 1/2"	Heat source flow Heat pump inlet Rp 2 1/2"	Aller source de chaleur Entrée dans la PAC Rp 2 1/2"
1.6 Wärmequellrücklauf Ausgang aus Wärmepumpe Rp 2 1/2"	Heat source return flow Heat pump outlet Rp 2 1/2"	Retour source de chaleur Sortie de la PAC Rp 2 1/2"