

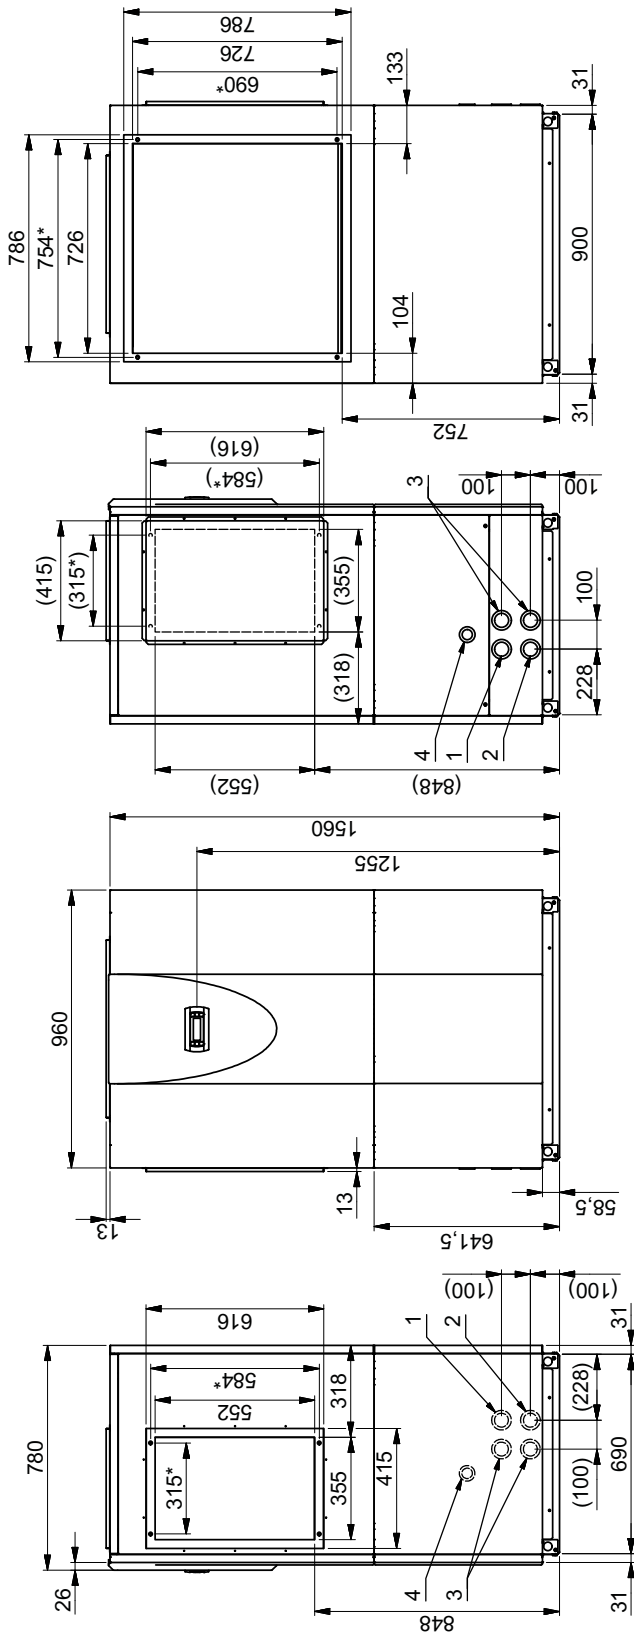


1 Maßbilder / Dimension Drawings / Schémas cotés

1.1 Maßbild / Dimension drawing / Schéma coté

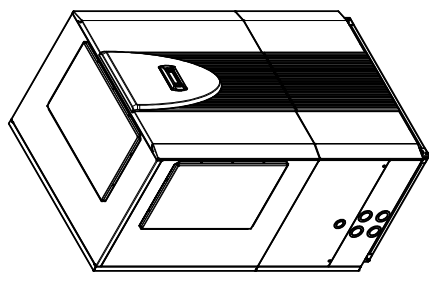




①	Heizungsvorlauf Ausgang aus der WP 1 1/4" Außengewinde	Heating water flow Heat pump outlet 1 1/4" external thread	Aller eau de chauffage Sortie de la PAC Filetage extérieur 1 1/4"
②	Heizungsrücklauf Eingang in die WP 1 1/4" Außengewinde	Heating water return flow Heat pump inlet 1 1/4" external thread	Retour eau de chauffage Entrée dans la PAC Filetage extérieur 1 1/4"
③	Durchführung Elektroleitungen	feedthrough Condensate	Passage Condensats
④	Durchführung Kondensat	feedthrough Condensate	Passage optionnel Condensats

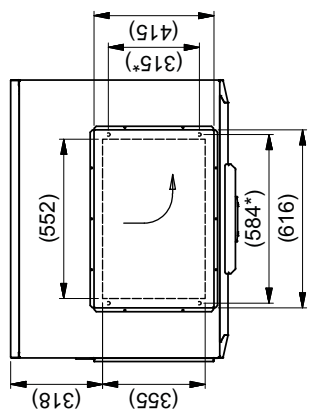

* Blechkanalbefestigung mit Schrauben M8
 * Sheet metal duct fixing with M8 screws
 * fixation des conduites en tôle avec vis M8

Anhang · Appendix · Annexes

1.2 Einbaumaße / Installation Dimensions / Cotes de montage

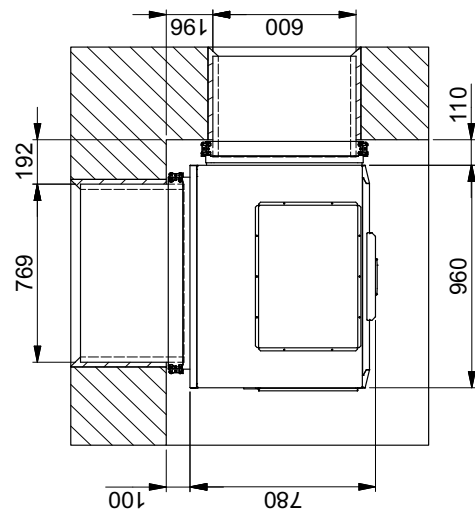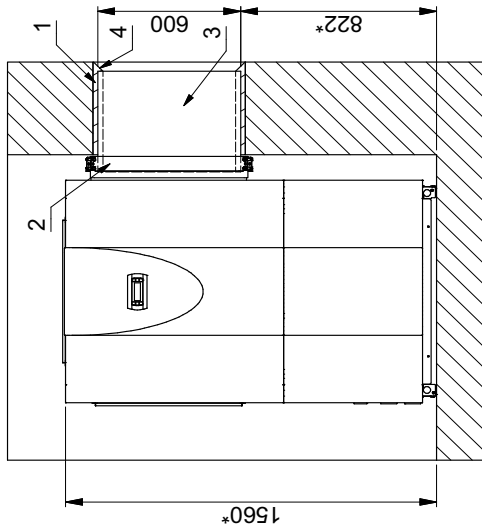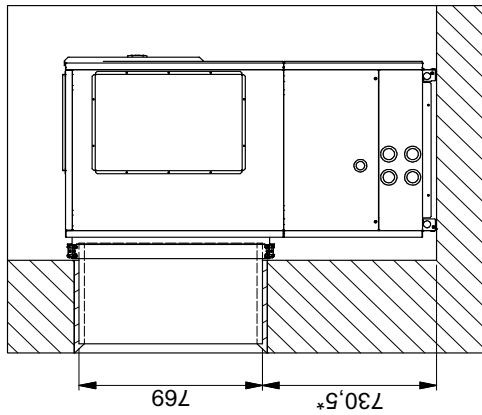

- 1: handelsüblicher Bauschaum (bauseits)/Standard polyurethane foam (to be supplied by the customer)/
Colle de maçonnerie usuelle (à fournir par le client)
 - 2: Dichtmanschette (als Zubehör erhältlich)/Sealing collar (available as an accessory)/
Embout d'étanchéité (disponible comme accessoire)
 - 3: Luftkanal (als Zubehör erhältlich)/Air duct (available as an accessory)/
Gaine d'air (disponible comme accessoire)
 - 4: Umlaufende Abschrägung zur Abdichtung der Stoßkante und Verbesserung der Luftführung/Bevel on all sides for sealing the edges and improving the air circuit./
Biseautage sur le pourtour pour assurer l'étanchéité du bord et améliorer la canalisation de l'air
- *: Bei Einsatz eines Dämmstreifens oder Stellfüßen unter der Wärmepumpe muss das Maß entsprechend erhöht werden./The dimensions must be correspondingly increased when an insulating strip or supporting feet are placed under the heat pump./
Si une bande isolante est utilisée en dessous de la pompe à chaleur ou des pieds, les dimensions doivent être augmentées proportionnellement.